Przekrój A-A

skala 1:50

Dalsza część Istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec

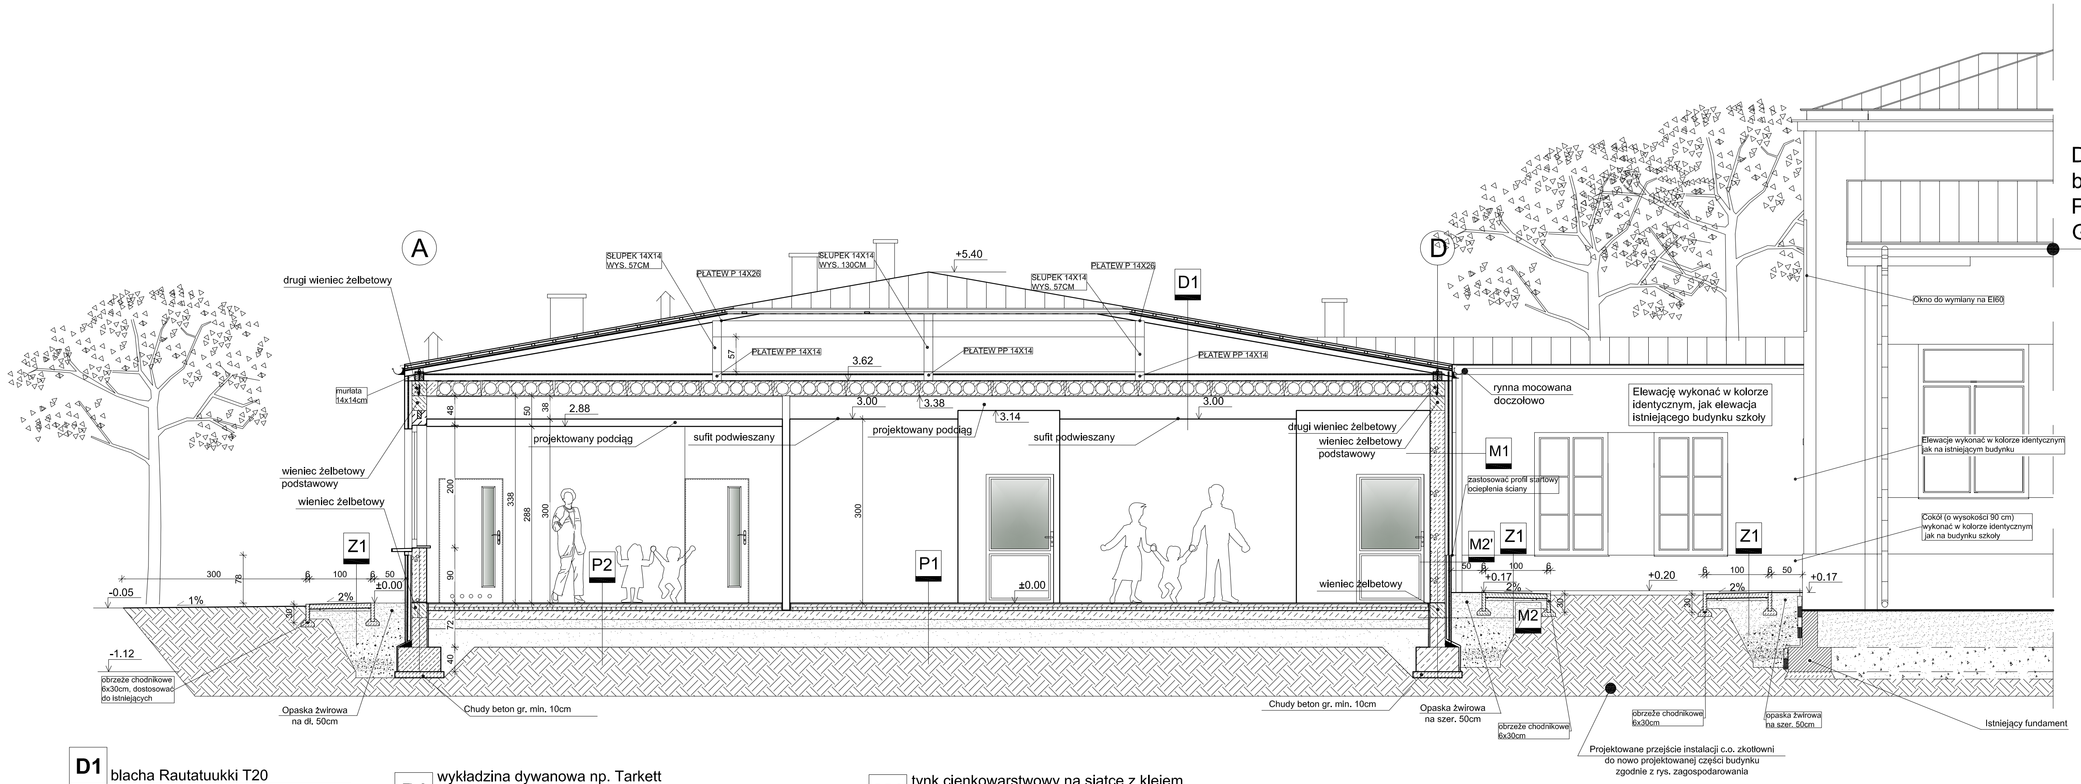

D1
- blacha Rautatuukki T20
- łaty - 4x5 cm
- kontrłaty - 2,5x5 cm
- folia wstępnego krycia (wiatrochronna)
- więźba drewniana - krokwie
- wełna mineralna - 20 cm
- folia paraizolacyjna
- strop z płyty "cegła żerańska" - gr 24 cm
- tynk cementowo wapienny gr 1,5 cm
- sufit podwieszany

P1 wykładzina dywanowa np. Tarkett lub o nie gorszych parametrach
- wylewka samopoziomująca - 0,5 cm
- posadzka 5,5cm
- płyty styropianowe FS20 - 10 cm
- 2xpapa np. EXTRADACH PF + folia PE
- płyta betonowa C12/15 - 15cm
- podsypka piaskowa - 15 cm
- grunt rodzimy

Z1 chodnik z kostki betonowej polbruk gr. 8cm kształtu i koloru jak istniejące
- podsypka betonowo-żwirowa gr.5cm
- żwir zagęszczony mechanicznie granulacja min. 31mm gr. 50cm

P2 wykładzina dywanowa np. Tarkett lub o nie gorszych parametrach
- wylewka samopoziomująca - 0,5 cm
- posadzka 5,5cm
- płyty styropianowe FS20 - 10 cm
- 2xpapa np. EXTRADACH PF + folia PE
- płyta betonowa C12/15 - 15cm
- podsypka piaskowa - 15 cm
- grunt rodzimy

M1 tynk cienkowarstwowy na siatce z klejem np. Tytan EOS, granulacja 1,5mm
- styropian EPS70 gr. 12cm
- pustak gazobetonowy - 24 cm
- tynk cem.-wap. - 1,5cm

M2' tynk mozaikowy, granulacja 1,5mm, koloru beżowego zgodnie z istniejącym kolorem cokołu
- siatka z klejem
- polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm
- folia np. HYDROFOR
- 2x papa np. EXTRADACH PF
- bloczek betonowy - 25 cm

M2 folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm
- folia np. HYDROFOR
- 2x papa np. EXTRADACH PF
- bloczek betonowy - 25 cm

UWAGI:

- minimalna głębokość posadowienia budynku -1,0m p.p.t.;
- pod fundamentami wykonać warstwę min. 10cm chudego betonu;
- w przypadku stwierdzenia innych parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego niż przyjęto do obliczeń, wg. opisu tech. skontaktować się z projektantem;
- zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej należy z fundamentów wyprowadzić płaskowniki z bednarki ocynkowanej przyspawane do zbrojenia w celu połączenia ich ze zwodami instalacji odgromowej;
- zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej należy wykonać przepusty dla kanalizacji sanitarnej przez ławy i mury fundamentowe z rur Ø250 z zachowaniem otulenia betonem zbrojenia min 7,5cm. Dopuszcza się możliwość miejscowego pogrubienia ławy fundamentowej w celu wykonania przepustu z rury Ø250 z zachowaniem otuliny betonowej zbrojenia min. 7,5cm.

AGRO-PROJEKTY S. C.
89-400 Sępólno Kraj.
ul. Hallera 14
tel. /fax 052 388 15 37

Nazwa inwestycji: **Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec**

Inwestor: **Gmina i Miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 17 05-600 Grójec**

lokalizacja: **Działka o nr ewid. 157 ul. Szkolna 1 m. Lesznowola**

Nazwa rysunku: Przekrój A-A

Rys. nr. / Skala: A3 / 1:50

Projektant architektura,konstrukcja, sanitarna:	mgr inż. Mirosława Pilarska upr. nr 472/68	Data, podpis: 30.09.2011
Asyst. projektanta konstrukcja:	mgr inż. Małgorzata Kaskiewicz	Data, podpis: 30.09.2011
Asyst. projektanta konstrukcja, drogowa	mgr inż. Marcin Bartoś	Data, podpis: 30.09.2011
Sprawdzający architektura, konstrukcja instalacje:	inż. Eugeniusz Schulz upr. nr 1544/58 UAN-KZ-7210/128/87	Data, podpis: 30.09.2011
Projektant drogowy		