Uwaga:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Przyjmuje poszczególne roboty zweryfikować
i precyzyjnie wyliczyć ilościowo na etapie wykonawczym. Obchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy systemu, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, parapetów i pochwytów, odpowiadać wymaganiom i innych robót związanych
z wykonawcz / montażem/ na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy projektować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – części konstrukcyjno (konstrukcja – projekt wykonawczy).

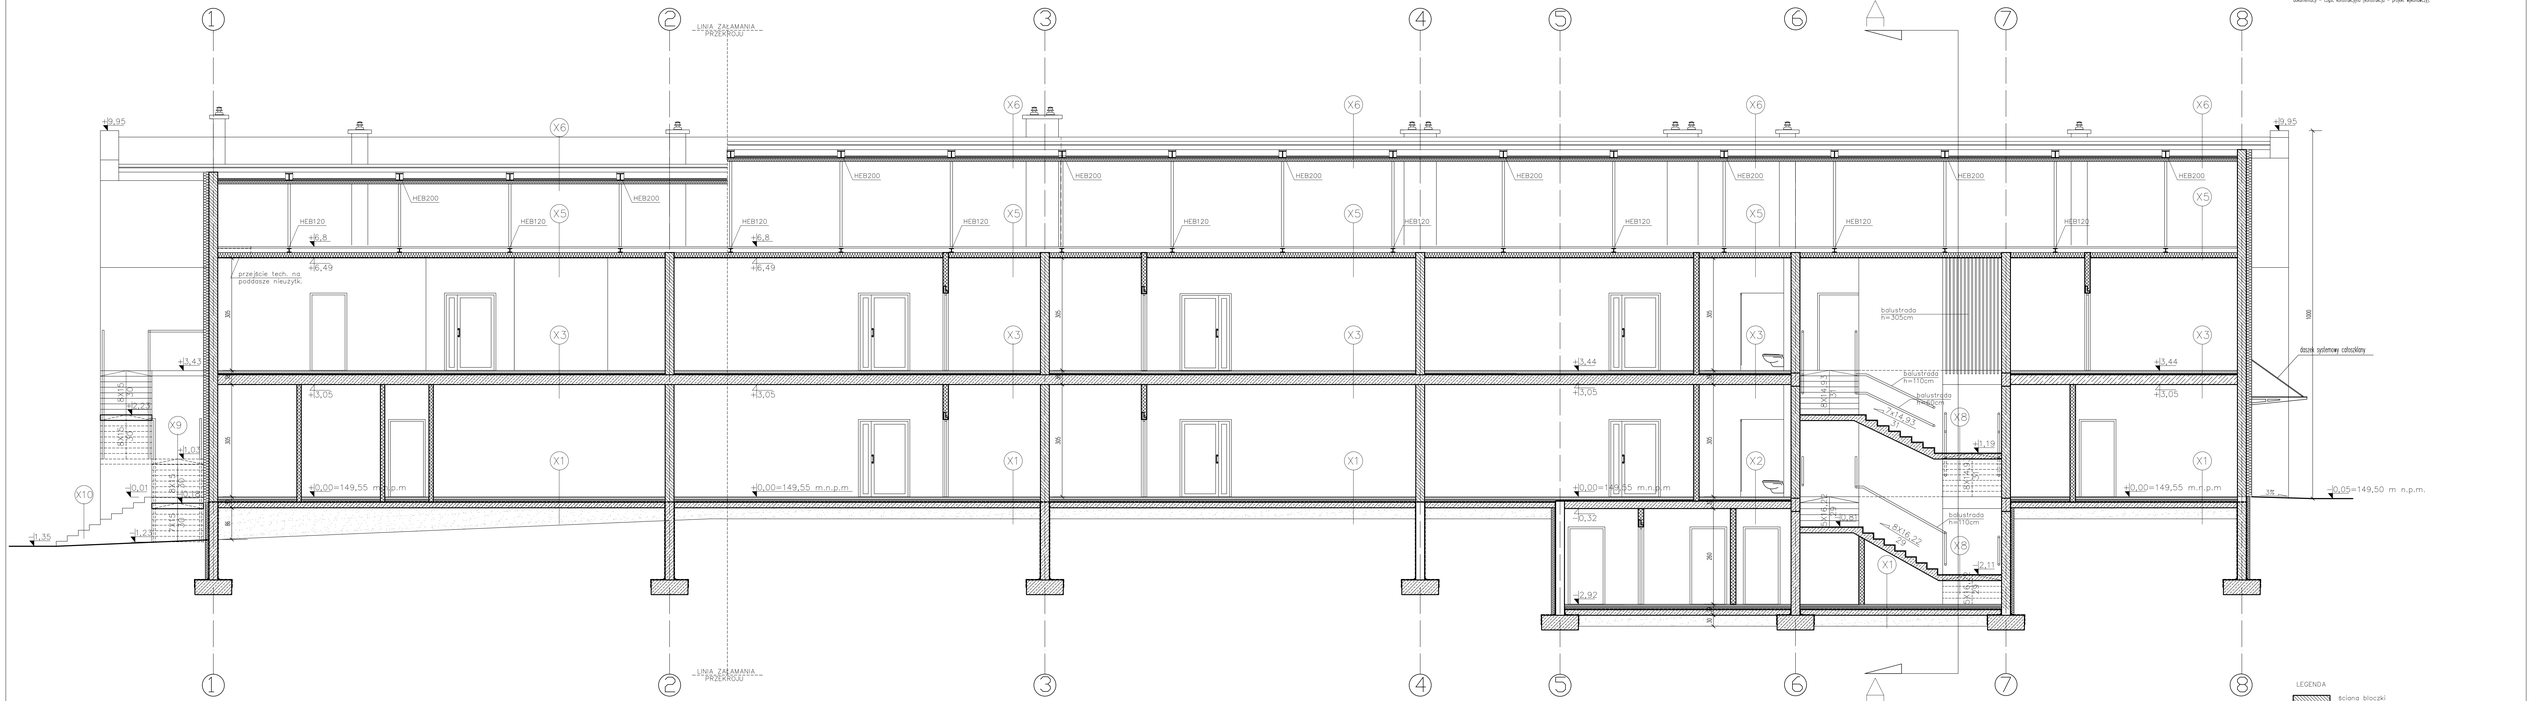

LEGENDA

- ściana bloczki SILKA 24cm
- ściana bloczki SILKA 12cm, 15cm
- żelbet

X1 posadzka na gruncie
- warstwa wykończeniowa (w zależności od pomieszczenia) 1,5cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 5cm
- folia budowlana PE
- Polistyren XPS 8cm
- hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna
- podbeton 15cm
- podsypka piaskowa do 90cm (w zależności od poziomu terenu)

X2 strop nad piwnicą
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop Filigran 20 cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X3 strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop SP26,5 z płyt sprężonych 26,5cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X4 strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop Filigran 18cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowa 1,5cm

X5 strop nad I piętrem
- płyta OSB 1,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- folia PE paroprzepuszczalna
- wełna mineralna– mata 20 cm(docieplenie międzyjętkowe)
- folia PE paroizolacyjna
- płyta g-k na podwójnym ruszcie stalowym 1,2cm

X6 dach
- dachówka ceramiczna w kolorze grafit
- faty 6x4cm
- pfatew 14x10cm
- belka HEB 200 20cm
- folia PE
- wełna mineralna 8cm mocowana na profilach ES
- płyta g-k 1,2cm(pasy o szer.40cm)

X7 schody wewn.
- płytki gresowe na kleju 1,5cm
- żelbet

X8 schody zewn. stalowe

X09 schody zewn.
- płytki gresowe antypoślizg. 1,5cm
- żelbet

archimedia
Pracownia Architektury K. Gil Sp. Jawna
52 3811 867 (7 3), e-mail:pracownia@archimedia.com.pl
Biuro projektowe: Branże: ARCHITEKTURA, Funkcja obiektowa: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC

Nazwa inwestycji:
Budowa przedszkola w Grójcu
dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10

Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Jarus	upr.wł.7570/1081	Podpis/pieczęć
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Bałkowski mgr inż. arch. Wojciech Bartł	upr.wł.7570/1081 upr.wł.7570/1	
Sprawdzający:	Richard Nikolaev Jarus	upr.wł.7570/1081/ upr.wł.7570/1	

Tytuł rysunku:
RZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B

Etap rozwoju projektu	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:	12. 2011	A-07	1:50

UWAGA! PROJEKT CHRONI PRAWO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE NA MOCY USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

© Wszelkie prawa autorskie. Kopiowanie lub wykorzystywanie fragmentów projektu bez zgody autora zabronione (ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych).