UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować
i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać
i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).

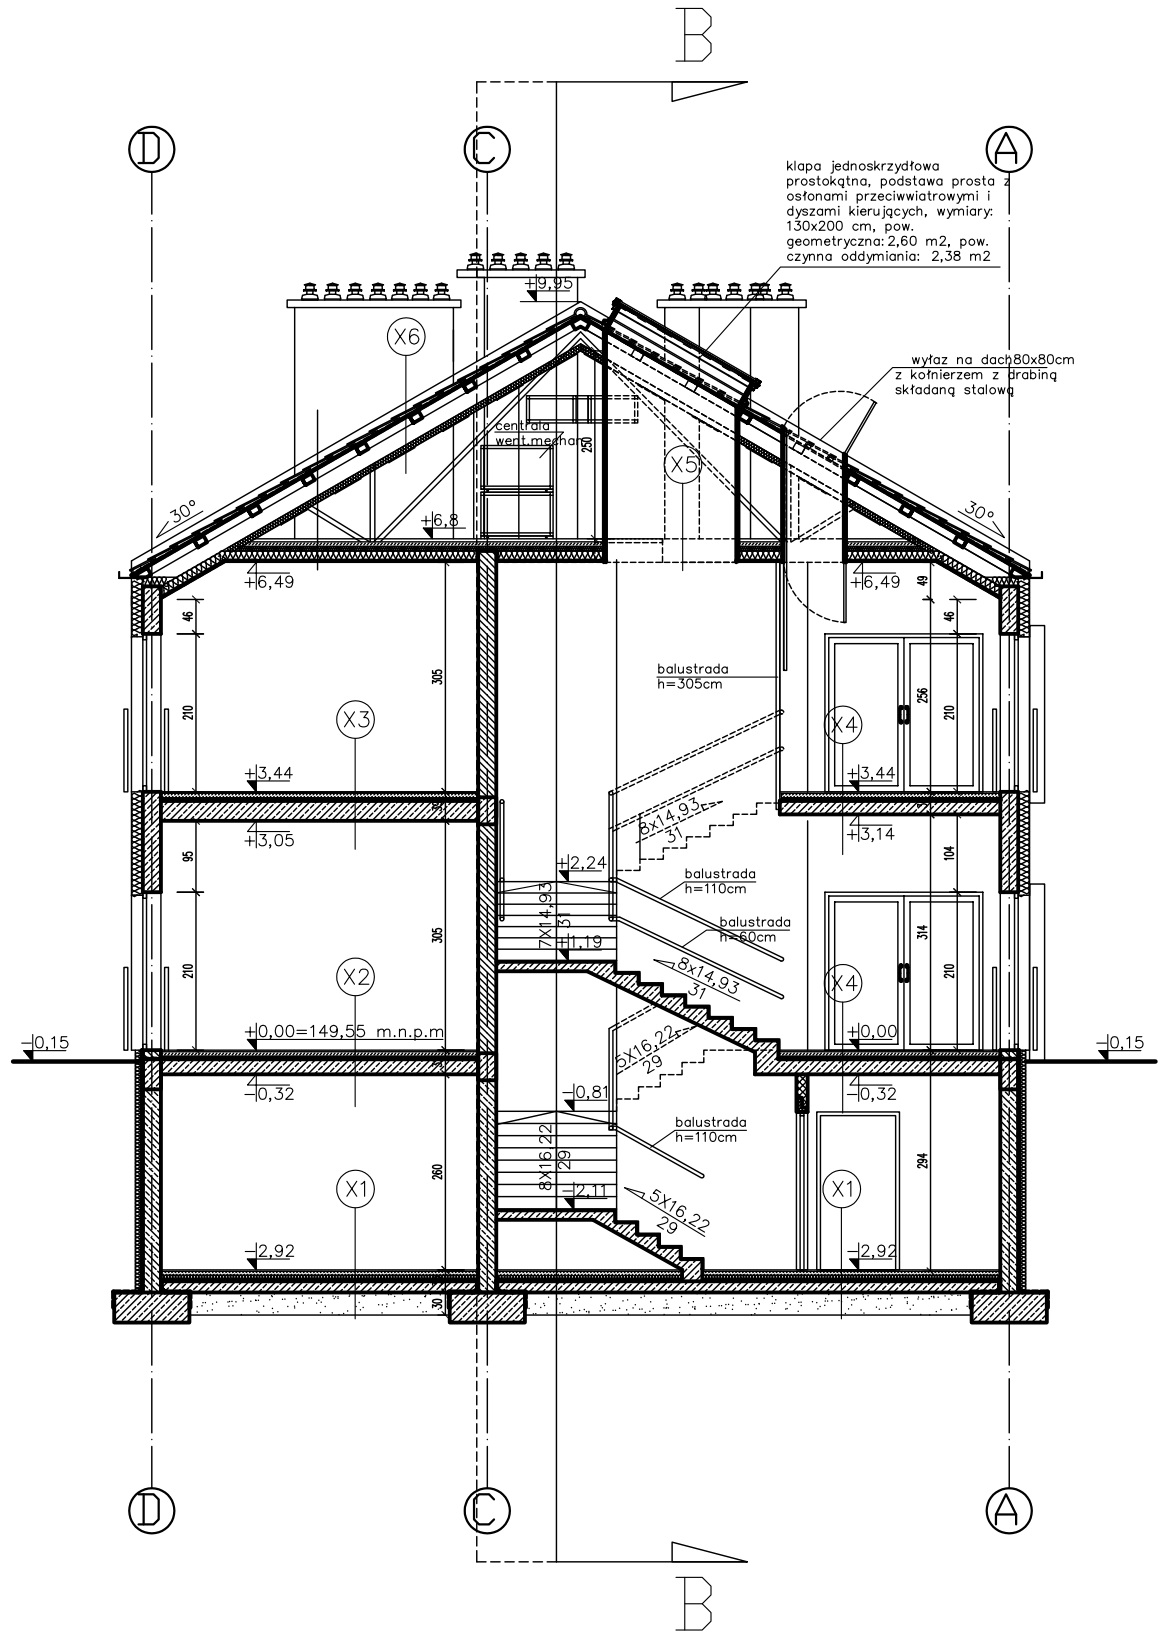

X1 posadzka na gruncie
- warstwa wykończeniowa (w zależności od pomieszczenia) 1,5cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 5cm
- folia budowlana PE
- Polistyren XPS 8cm
- hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna
- podbeton 15cm
- podypka piaskowa do 90cm (w zależności od poziomu terenu)

X2 strop nad piwnicą
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop Filigran 20 cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X3 strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop SP26,5 z płyt sprężonych 26,5cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X4 strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop Filigran 18cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowa 1,5cm

X5 strop nad I piętrem fragment pod centrale
- krata Wema 6cm
- keramzyt 6cm
- folia PE
- wełna mineralona mata 6cm (między belkami HEB 120)
- wełna mineralna– mata 20 cm
- folia PE paroizolacyjna
- płyta g–k na podwójnym ruszcie stalowym 1,2cm

X6 dach
- dachówka ceramiczna w kolorze grafit
- łaty 6x4cm
- płatew 14x10cm
- belka HEB 200 20cm
- folia PE
- wełna mineralna 8cm mocowana na profilach ES
- płyta g–k 1,2cm(pasy o szer.40cm)

X7 schody wewn.
- płytki gresowe na kleju 1,5cm
- żelbet

X8 schody zewn. stalowe

X09 schody zewn.
- płytki gresowe antypoślizg. 1,5cm
- żelbet

LEGENDA
- ściana bloczki SILKA 24cm
- ściana bloczki SILKA 12cm, 15cm
- żelbet

archimedia
Pracownia ul.Wiktorytelska 4 , 60-361 Poznań
Tlf (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Projektant:	mgr. inż. arch. Krzysztof Janus	nr uprawnień:	aa-ark/2133/WP/2005
Opracowanie:	mgr inż. arch. Andrzej Bąkowski mgr inż. arch. Wojciech Banat	Podpis/pieczątka:	
Sprawdzający:	inż.b.o.d. Wiesław Janus		aa-ark/2222/WP/00 aa-ark/6/2009/Kl/o
Treść rysunku:	RRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A		
Data rozpoczęcia projektu:		Data: 12. 2011	Nr rysunku: A-06
Ostatnia modyfikacja:			Skala: 1:50

UWAGI PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedmiotowe dokumentacje projektowe i poszczególne ich części podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.