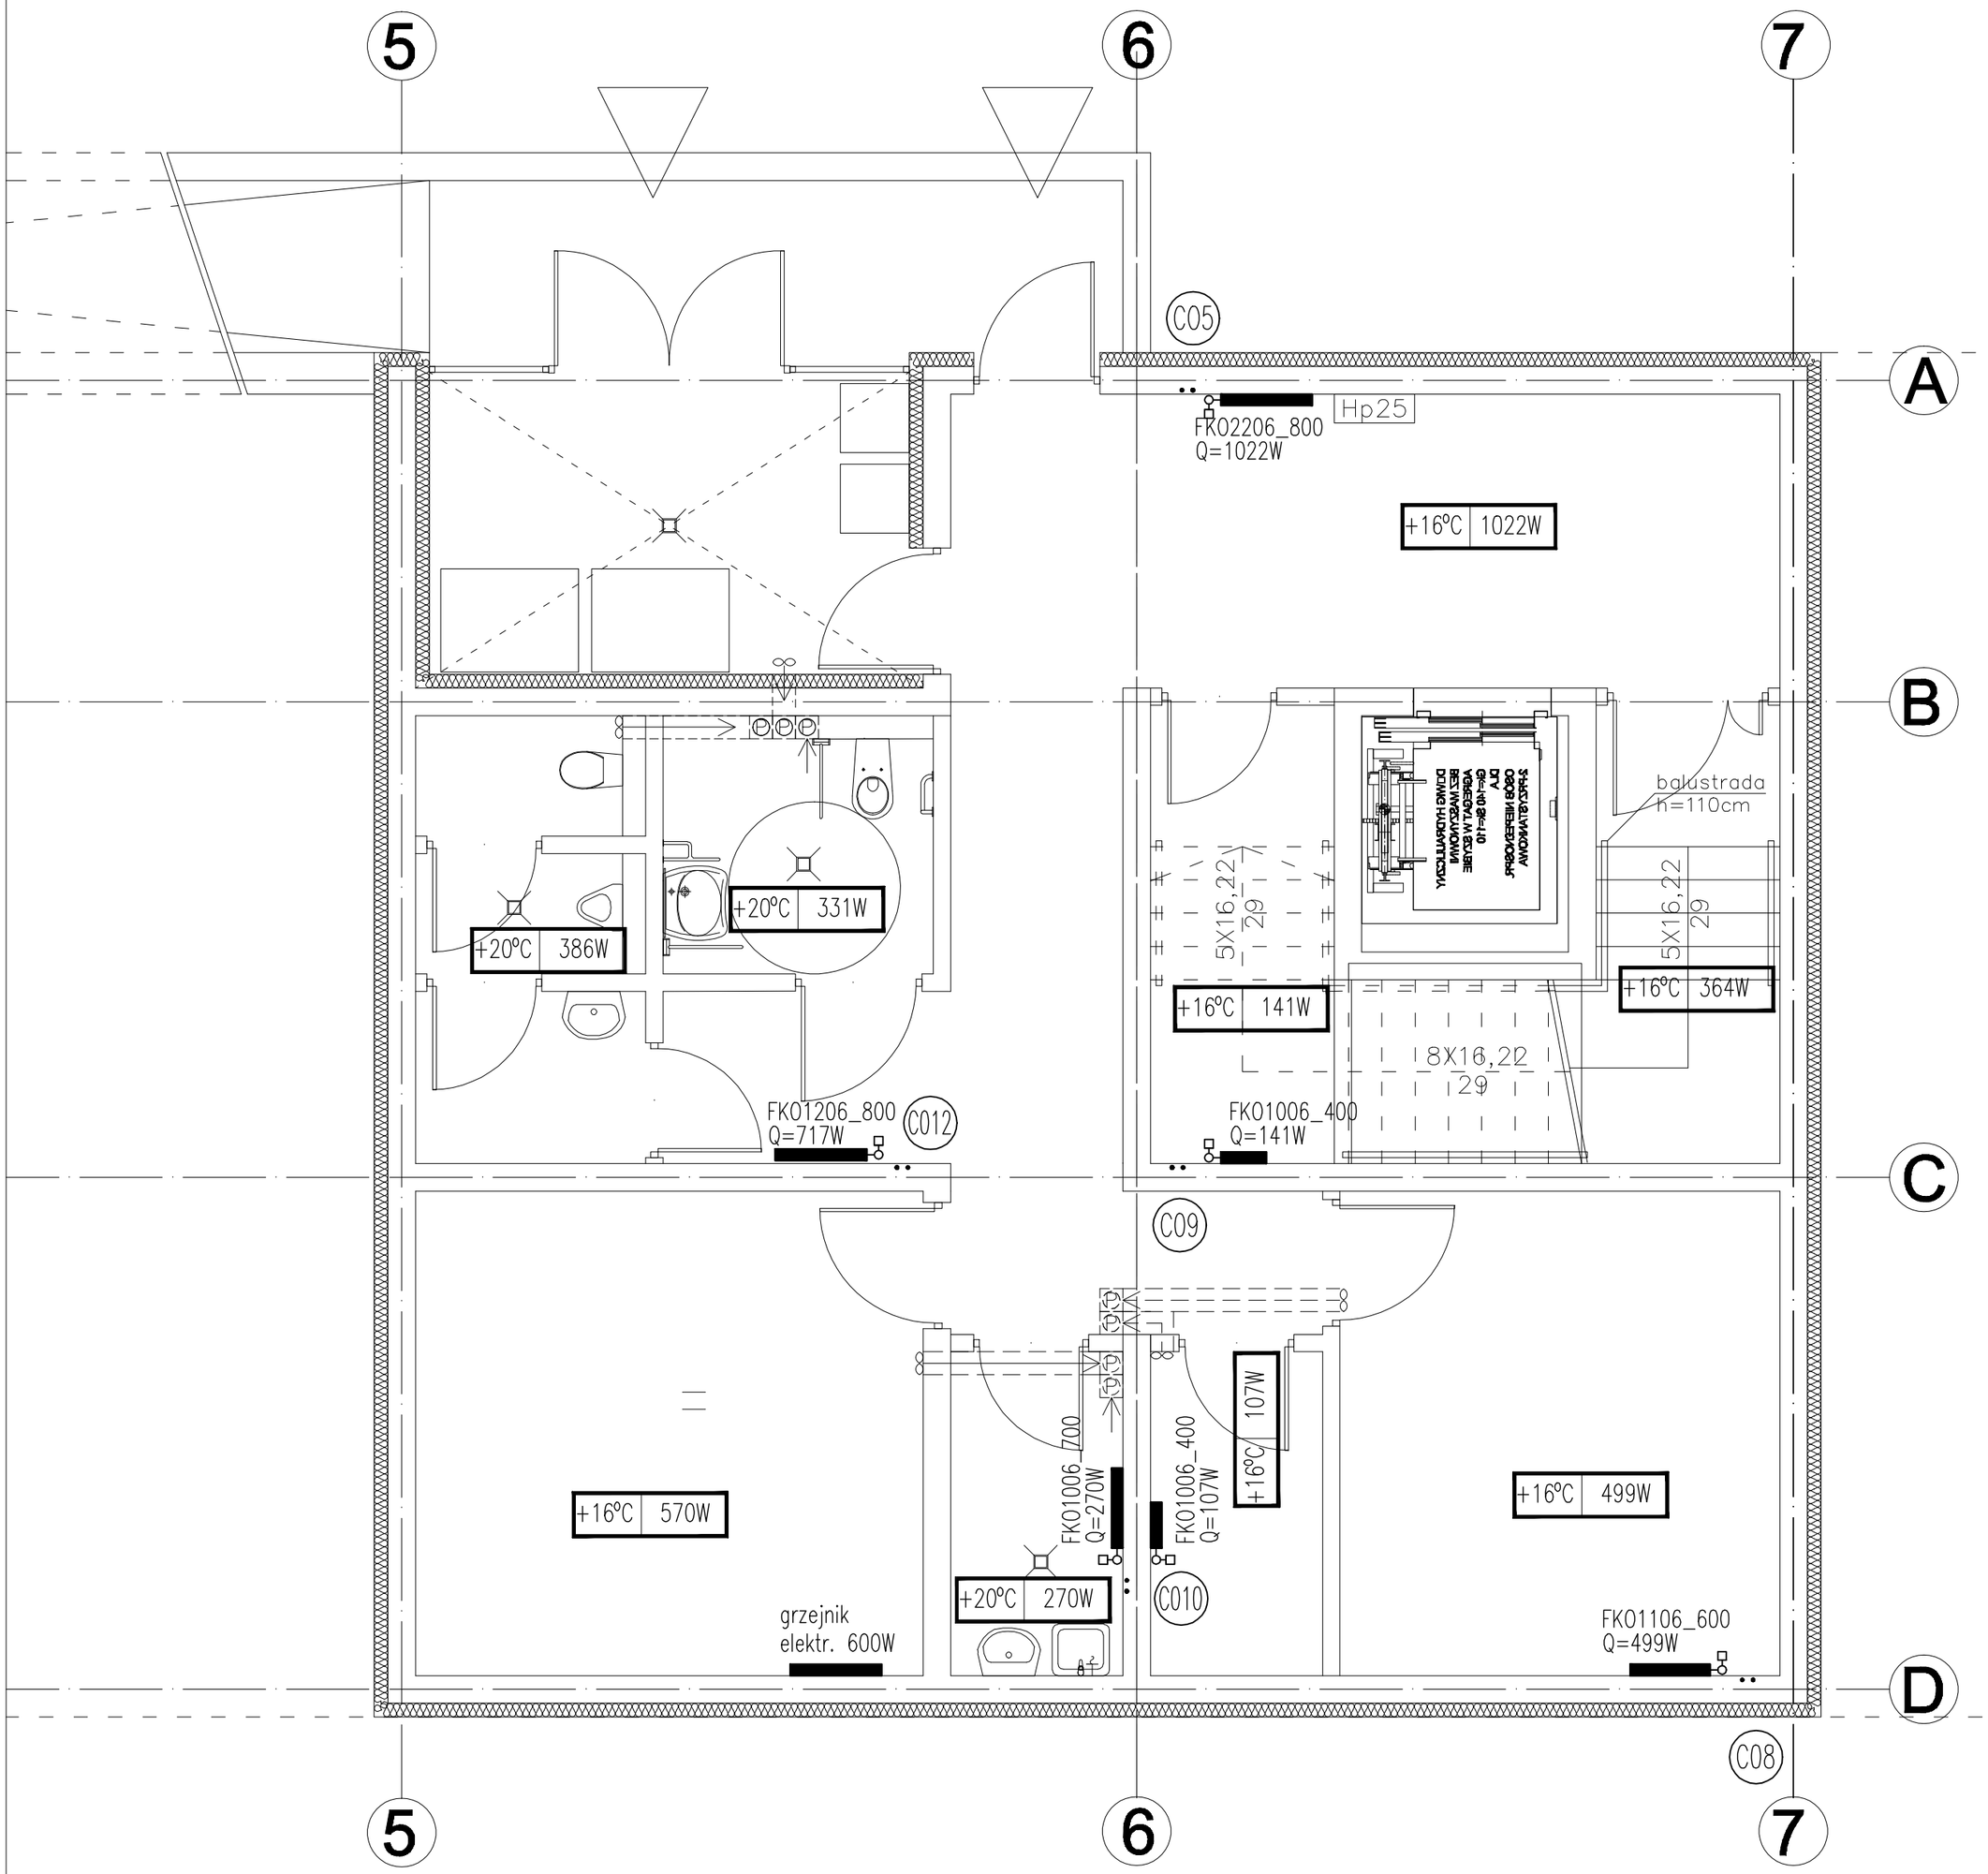

LEGENDA:

—————— –zasilanie c.o.

– – – – – – –powrót c.o.

(C08) –pion c.o.

FKO2206_400
Q=474W –grzejnik płytowy kompaktowy PROFIL-K

Przewody rozprowadzające c.o. prowadzić pod stropem w rogach pomieszczeń oraz w przestrzeni sufitów podwieszanych, wykonać z rur stalowych.

Piony c.o. prowadzić w bruzdach ściennych lub szachtach instalacyjnych, podejścia pod grzejniki prowadzić w bruzdach ściennych lub warstwie posadzki i wykonać z rur HT/PE-RT.

Przewody instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych wykonać ze stali.

Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych.

1. przewody prowadzić ze spadkiem min. 0,3% od najdalszych odbiorników lub pionów.
2. w najwyższych punktach zamontować zawory odpowietrzajace automatyczne.
3. na grzejnikach zamontować ręczne zawory odpowietrzajace.
4. na instalacji wykonać kompensację wykorzystujac naturalne załamania tras.

archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyńska 4 , 60-361 Poznań T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: SANITARNA	Stadium dokumentacji:	WYKONAWCZY
Inwestor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Projektant:	mgr inż. Artur Szkop	Nr uprawnień:	upr.WKP/0146/POOS/09
Opracowanie:	mgr. inż. Anna Kuźmicka	Podpis/pieczątka:	
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Tomkowiak		upr.WKP/0257/PWOS/05
Treść rysunku:	RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.		

Data rozpoczęcia projektu:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:	11.2011	S-01	1:50

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione