UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
3. Koordynację z branżą elektryczną przeprowadzić na budowie.
4. Podane rzędne są orientacyjne.
5. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
6. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały i urządzenia w zakresie Wykonawcy instalacji.
7. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej w zakresie Wykonawcy.
8. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zakresie Wykonawcy.
9. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego za pomocą klap p.poż. firmy GRYFIT. Przejścia przewodów freonowych przez ściany wydzielenia pożarowego w masie ogniochronnej.

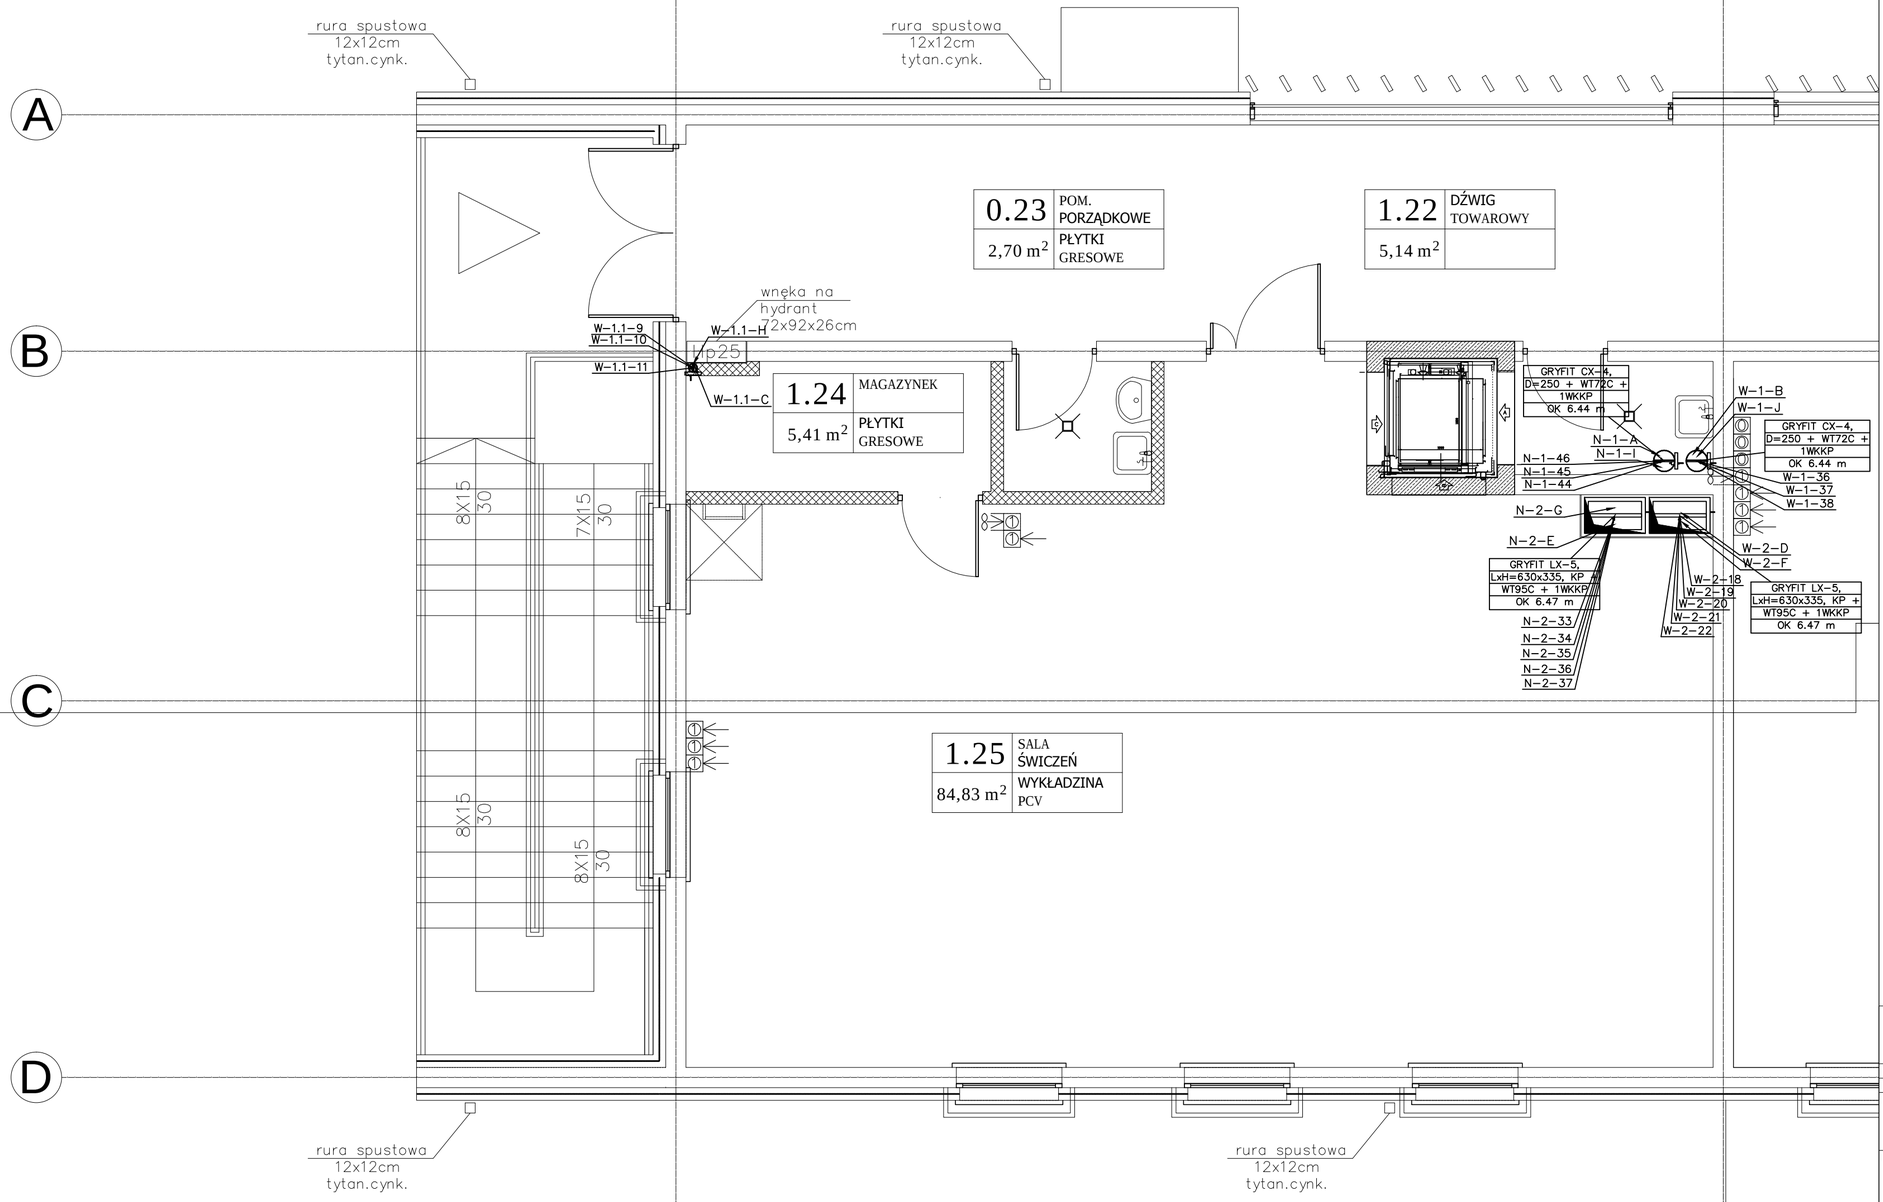

archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyńska 4 , 60-361 Poznań T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJ. WYKONAWCZY
Inwestor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Projektant:	mgr inż. Artur Szkop	Nr uprawnień: upr. WKP/0146/POOS/09	Podpis/pieczątka:
Opracowanie:	mgr inż. Marcin Płoszaj		
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Tomkowiak	upr. WKP/0257/PWOS/05	
Treść rysunku:	RZUT PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA		

Data rozpoczęcia projektu:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:	11.2011	S-02	1:50

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione