


SZAFKA POMIAROWA

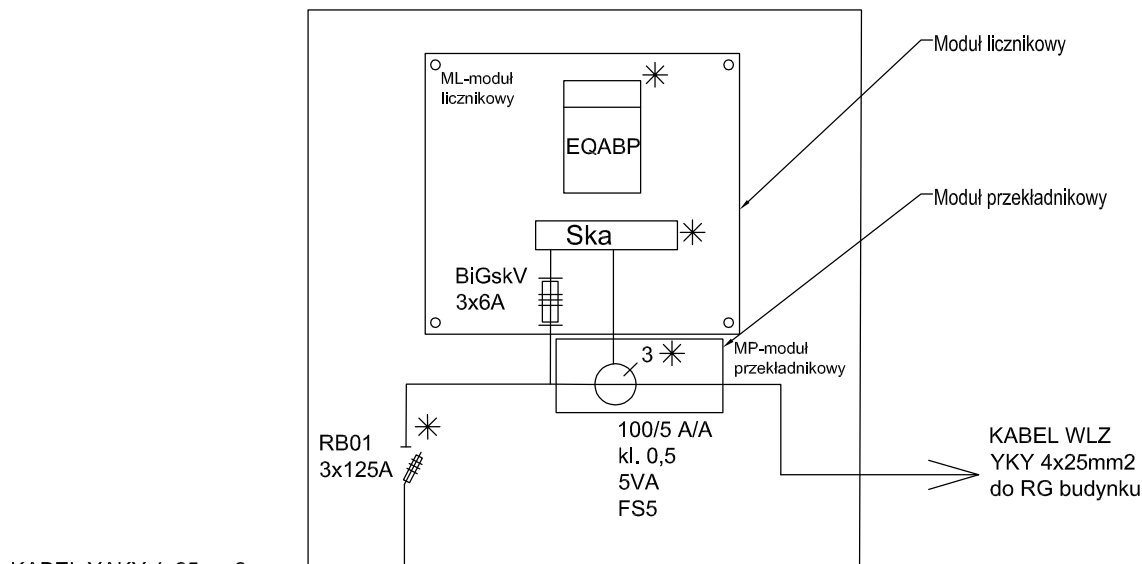

KABEL YAKY 4x25mm2
do SZAFY POMIAROWEJ

ZŁĄCZE KABLOWE

Złącze wykonać z materiałów izolacyjnych.
Drzwi zabezpieczyć wkładką z zamkiem
stosowanym w danym Zakładzie Energetycznym.
Złącze instalować przy pomocy oryginalnych
elementów montażowych. Kable wprowadzić
od dołu złącza do komory kablowej.

Przekroje przewodów:
- napięciowe - 1,5mm²/750V
- prądowe - 2,5mm²/750V

* -przeznaczyć do plombowania

Rmax
5 Ohm

KABEL ZASILAJĄCY
wg odrębnego opracowania

GRANICA WŁASNOŚCI ZAKŁADU
ENERGETYCZNEGO



archimedia

Pracownia: ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań		T/F (061) 867 17 35, e-mail archimedia@archimedia.com.pl		
Numer umowy:		Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji:	PROJ. WYKONAWCZY
Inwestor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC			
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10			
Projektant:	mgr. inż. Wiesław Kapłon	Nr uprawnień:	upr. WKP/0385/PWOE/09	Podpis/pieczęć:
Opracowanie:				
Sprawdzający:	mgr. inż. Ryszard Miradecki		upr. 326/78/Pw	
Treść rysunku:	SCHEMAT ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO			
Data rozpoczęcia projektu:		Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		12.2011	E-10	1:50
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione				