



SCHEMAT TABLICY TkC

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
Stosować tablicę IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować 30% rezerwę wolnych pól odpływowych

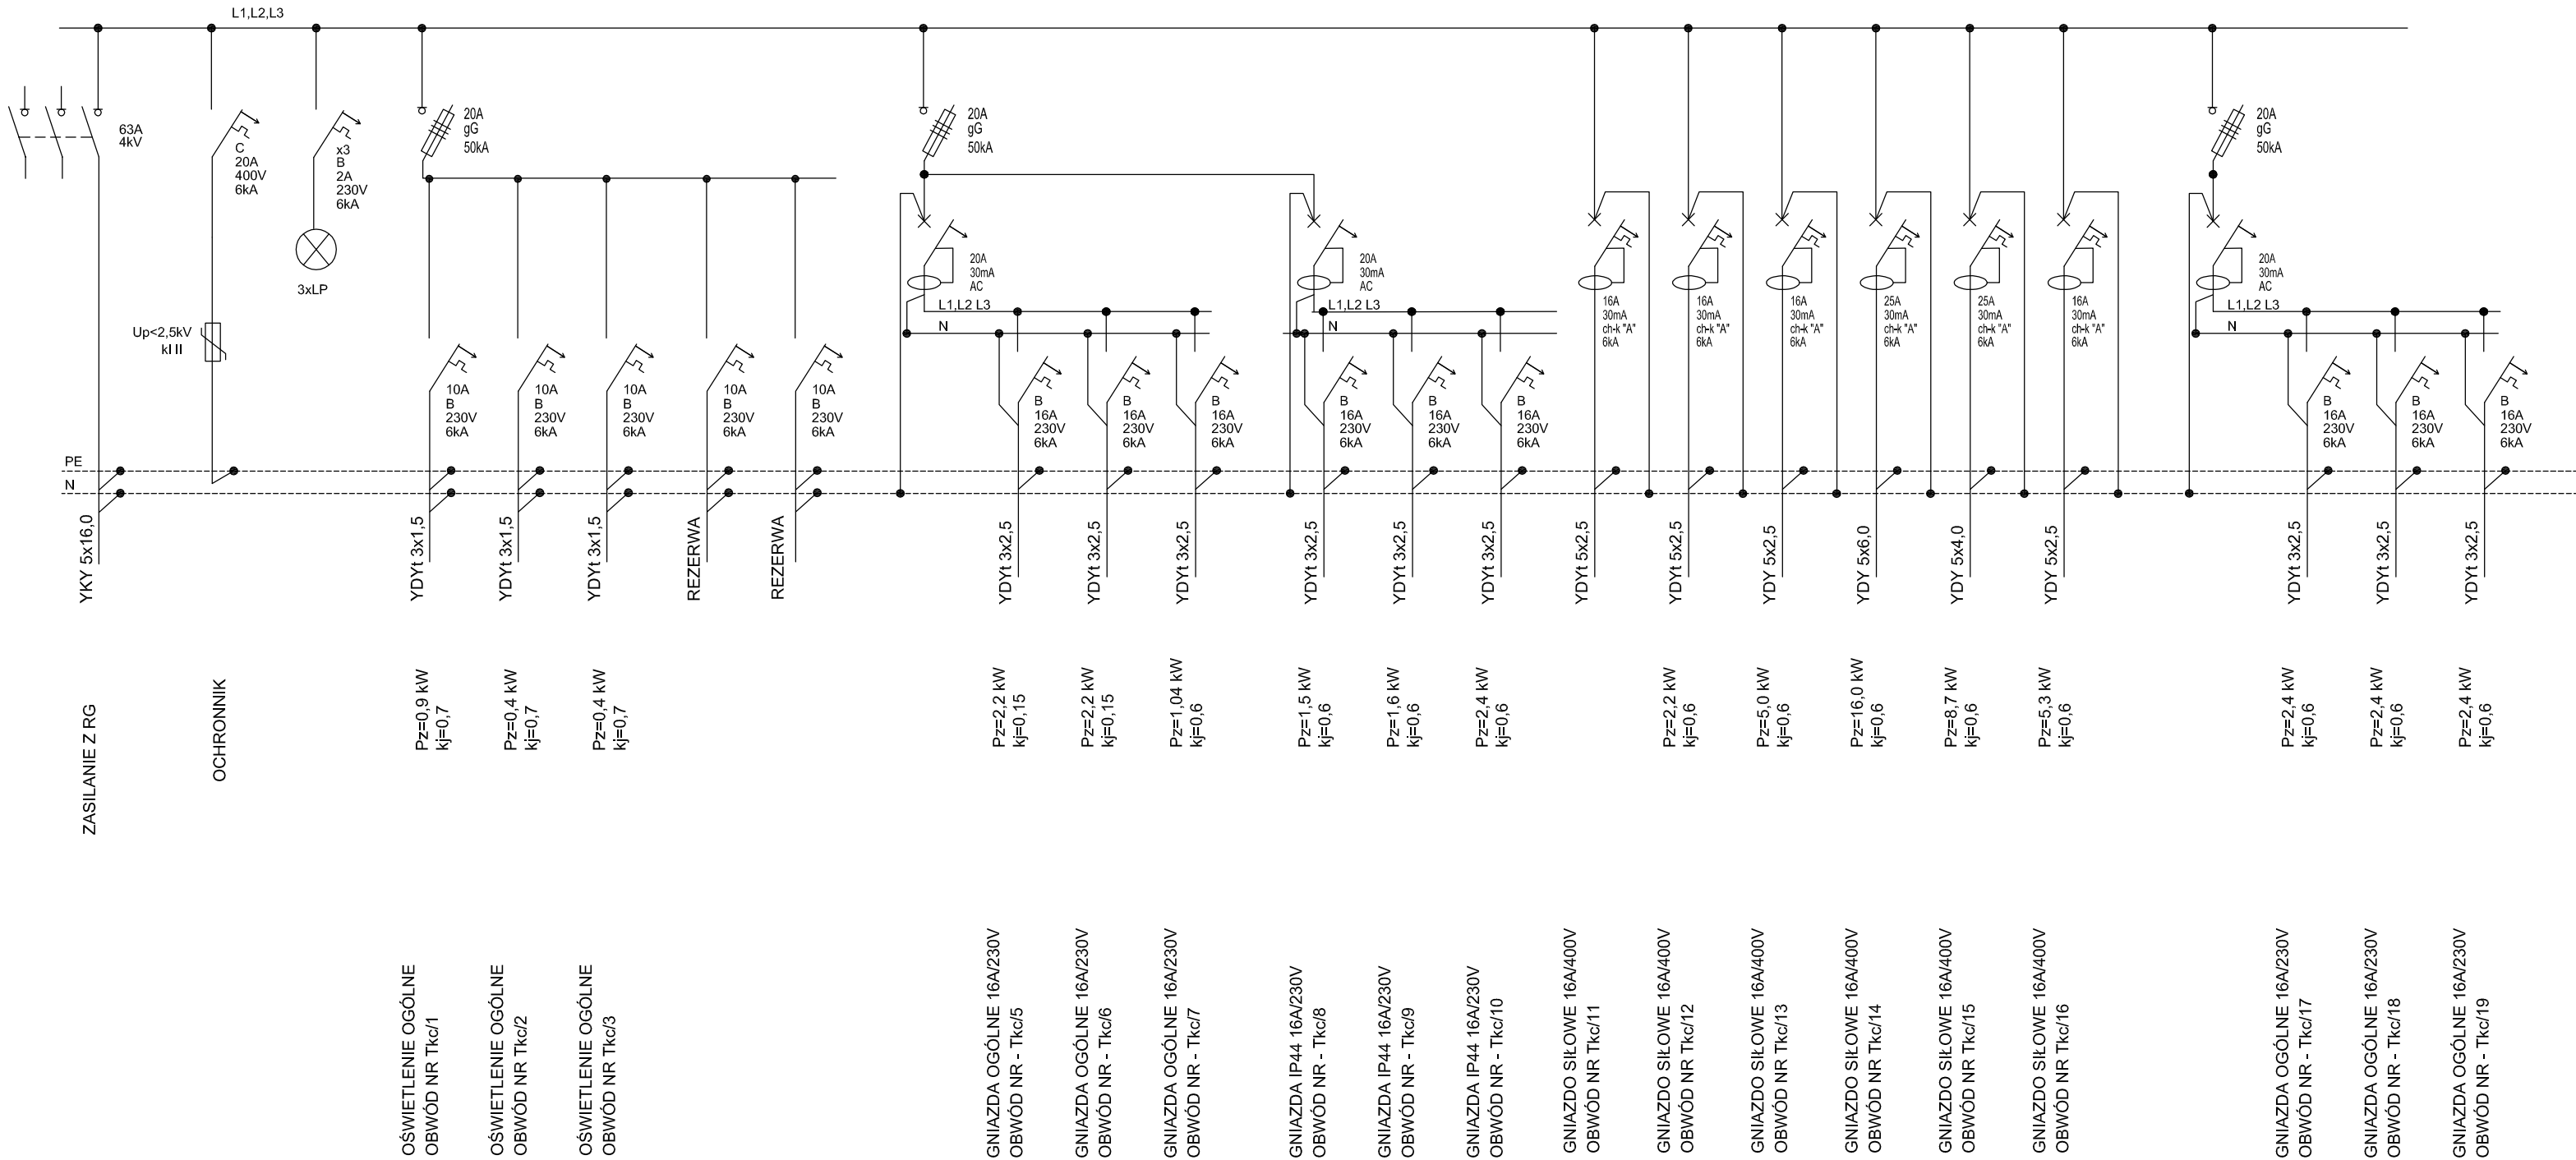

<div><div></div><div>archimedia</div></div>					
Pracownia: ul.Wolsztyńska 4 , 60-361 Poznań		T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl			
Numer umowy:		Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji:	PROJ. WYKONAWCZY
Investor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC				
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10				
Projektant:	mgr. inż. Wiesław Kaplon	Nr uprawnień:	upr. WKP/0385/PWCE/09	Podpis/pieczęć:	
Opracowanie:					
Sprawdzający	mgr. inż. Ryszard Miradecki	upr. 326/78/Pw			
Treść rysunku:	SCHEMAT TABLICY TkC				
Data rozpoczęcia projektu:		Data	Nr rysunku	Skala	
Ostatnie modyfikacje:		12.2011	E-13	1:50	
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI					
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione					