Zjazd indywidualny w km 0+029,60 str. prawa z przepustem rurowym P2 Ø 50 PEHD

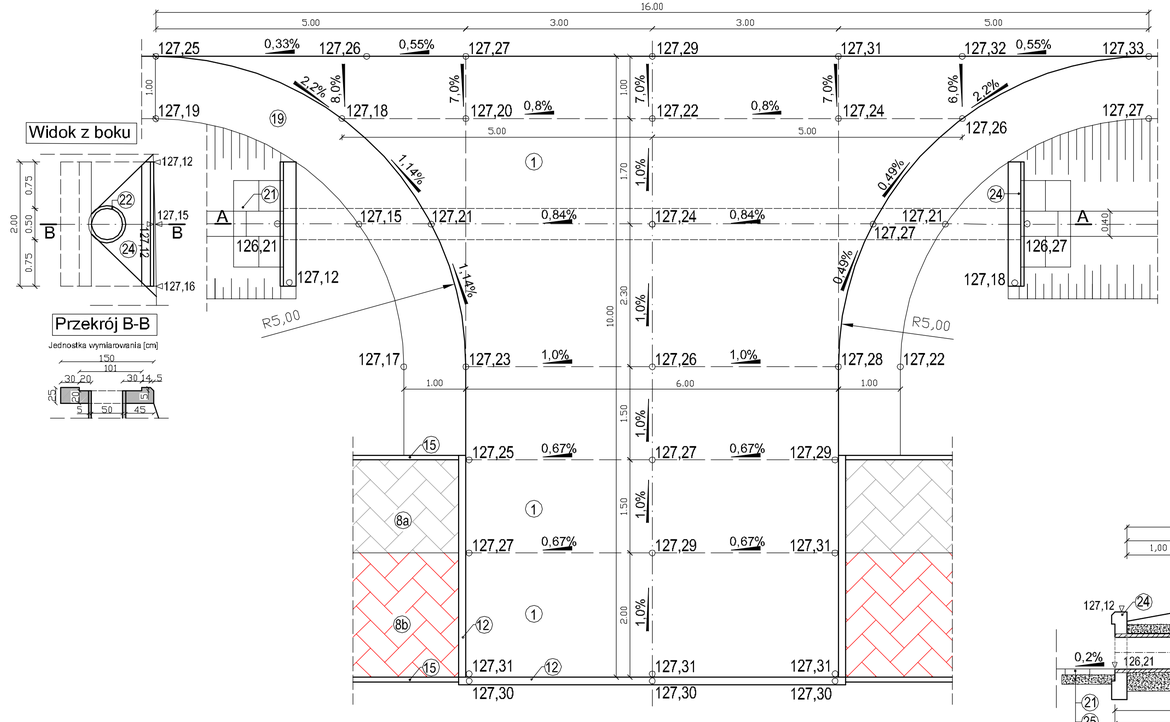

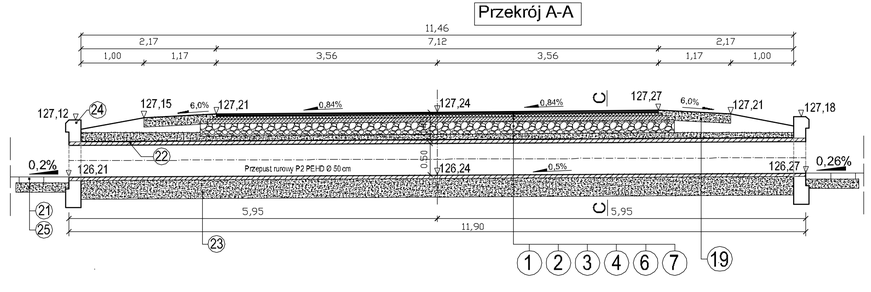

Dane techniczne:

1. Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR 3 grubości 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową.
2. Nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR 3 grubości 5 cm ze skropieniem emulsją asfaltowa.
3. Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3 grubości 7 cm ze skropieniem emulsją asfaltowa.
4. Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63,0 mm. Grubość warstwy 20 cm.
6. Warstwa ulepszonego podłoża (odsączająca) z piasku średnioziarnistego. Gr.w-wy 20 cm wraz z zasypką części przelotowej w miejscu lokalizacji przepustu mieszanką piaskowo - żwirową frakcji 0/20 mm.
7. Warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej F-320.
8. Nawierzchnia (chodnika 8a - z betonowej kostki brukowej (szara fazowa) grubości 8 cm) i nawierzchnia (ścieżki rowerowej 8b - z betonowej kostki brukowej (kolor bezfazowa) grubości 8 cm).
12. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
15. Obrzeże betonowe w wymiarach 8x30 cm.
19. Pobocze z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy gr. 15 cm.
21. Umocnienie dna rowu i skarp płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach 40x60x10 cm
22. Rura przepustowa z PEHD SN8 średnicy Ø 50 cm.
23. Ława fundamentowa z mieszanki piaskowo- żwirowej frakcji 0/20 mm. Grubość ławy 30 cm. Górna warstwa (grubość karbu) - łużna (karby powinny się swobodnie zagłębiać).
24. Betonowa ścianka czołowa przepustu (prefabrykat).
25. Ława piaskowo-żwirowej frakcji 0/20 mm pod płyty ażurowe grubości 15 cm z zamulenia otworów.
26. Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 pod płyty ażurowe grubości 10 cm z zamuleniem otworów.

WYKONAWCA PROJEKTU: TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GRÓJEC UL.DROGOWCÓW 2/17		ZAMAWIAJĄCY: GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47			
Nazwa zadania:	BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 NA DZIAŁKACH NR EWID. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83				
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA				
Nazwa rysunku:	PRZEPUST RUROWY P2 W KORONIE DROGI W KM 0+029,60				
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK	Wa-1/01		11-2018	DB.07.02
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI	GP-III-7342/76/92		Skala: 1:50	Egz Nr:
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/109/93			
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI	MAZ/0143/POOD/12			