STUDZIENKA GRP KS21

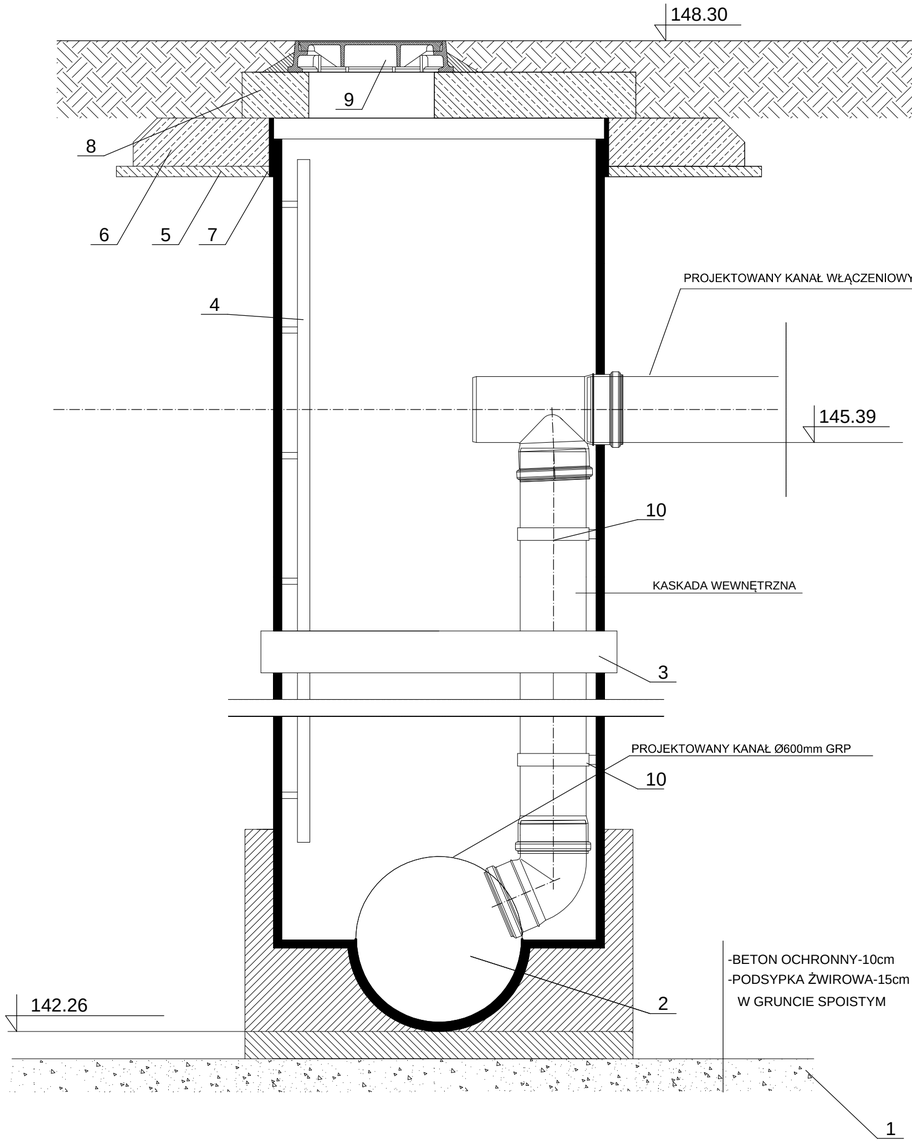

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU

-BETON C35/45
-WODOSZCZELNOŚĆ W8
-MAŁONASIĄKLIWY nw<4%
-MROZOODPORNŚĆ F-150

UWAGI:

RZĘDNE WIERZCHU STUDNI PODADNE SĄ W PRZYBLIŻENIU
- WIERZCH STUDNI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNEJ OTACZAJĄCEGO TERENU.

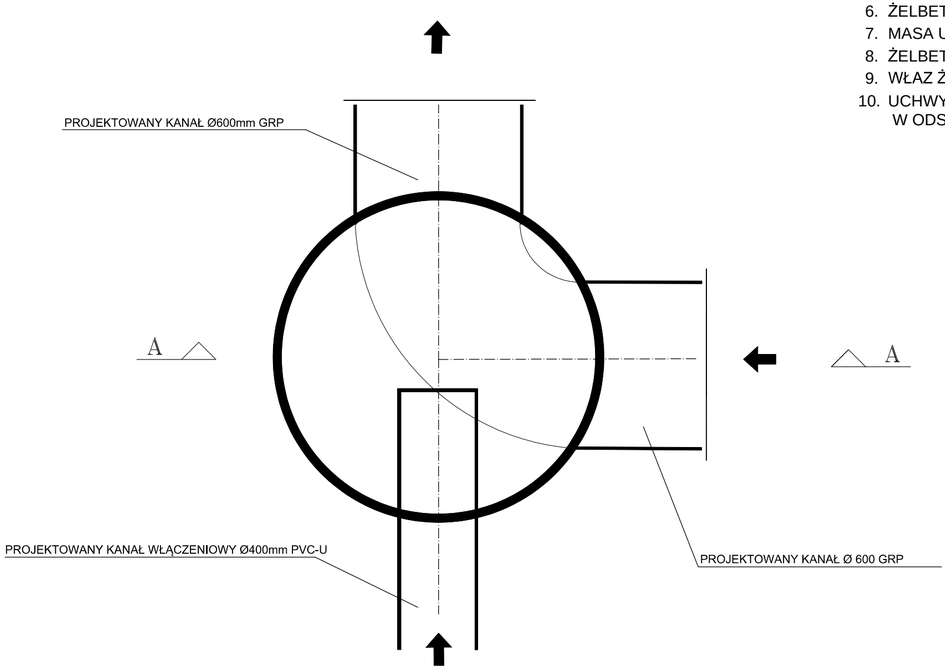

STUDNIA GPR DN1500 - SYSTEMOWA

1. PŁYTA DENNA
2. PROJEKTOWANY KANAŁ Ø 600
3. ŁĄCZNIK RURY STUDZIENNEJ DN1500
4. DRABINA
5. BETON C8 O GRUBOŚCI 50MM
6. ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY
7. MASA USZCZELNIAJĄCA (KIT TRWALE PLASTYCZNY)
8. ŻELBETOWA PŁYTA NASTUDZIENNA
9. WŁAZ ŻELIWNY WENTYLOWANY D400 Ø600 RYGLOWANY
10. UCHWYTY DO RUR DN400 FABRYCZNIE WKLEJONE W ODSTĘPACH CO 80CM

Jednostka projektowa:
ZALEWSKI PROJEKTOWANIE I NADZORY

PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 6b lokal 15
tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

INWESTOR Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

OBIEKT Sieć kanalizacji sanitarnej
Grójec dz. ew. 3266/1, 3265/1, 3265/9, 3265/7, 3264/3, 251/3, 251/1, 249/1, 4371/4, 4371/3, 247/1, 246/28, 246/13, 246/22, 246/17, 3224/2, 217/2 i 217/1, 05-600 Grójec

TREŚĆ RYSUNKU
SCHEMAT STUDZIENKI KS 21

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	12.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz nr upr. GP-III-7342/8/93 spec. instalacyjno-inżynieryjna		SKALA	bs
			RYS. NR	PZT-3.2