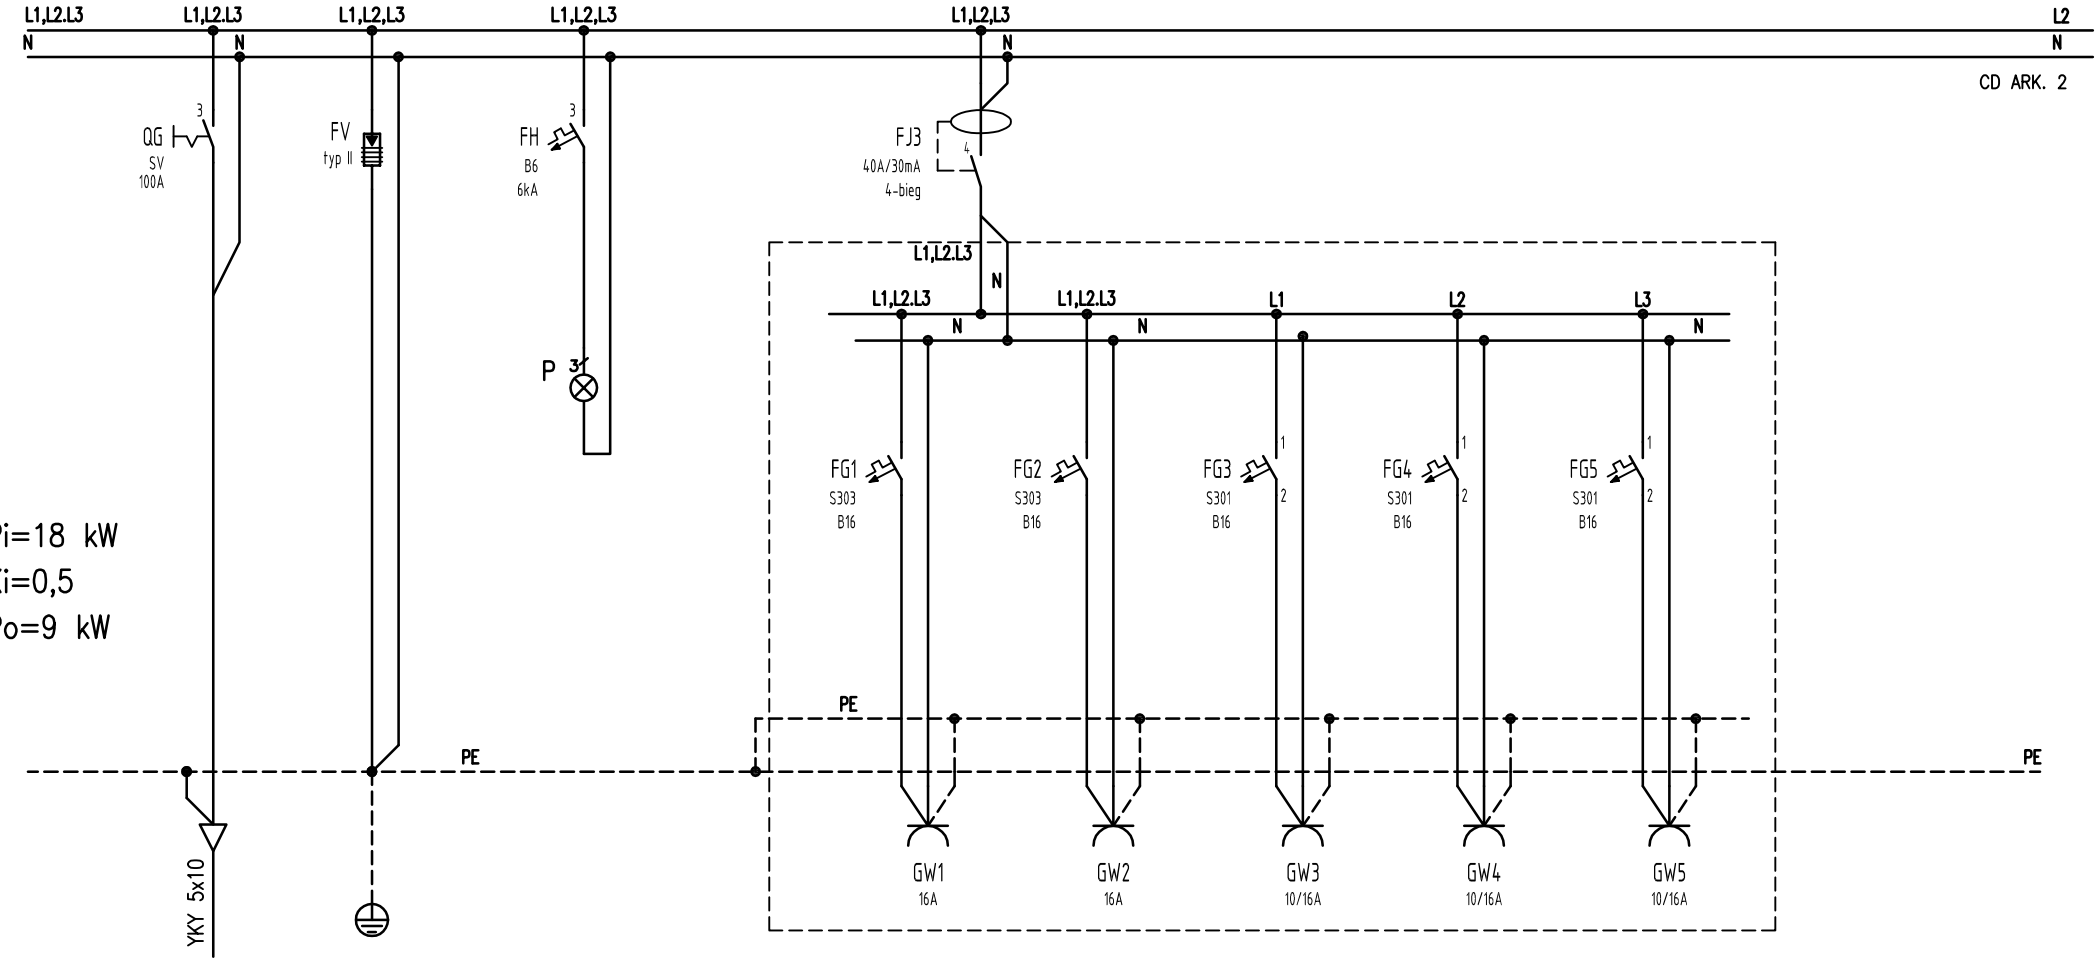

zasilanie z R1

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu				S1
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochr.przeciwprzepięciowy	Sygnalizator obecności	ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153 – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej
Pomieszczenie	zasilanie z RG	typu 1+2	napięcia zasilającego	Zestaw gniazd 2x16A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami
Moc zainst.				max 6 kW

GMINA GRÓJEC
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47
05–600 GRÓJEC

Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Adres: 05–600 GRÓJEC, UL. LASKOWA DZIAŁKA NR 275

RYSUNEK NR E–7 ARKUSZ 1/2

Pracownia wiodąca:
BeMM ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul.Tamka 38 m.802a, 00–355 Warszawa
tel./fax: (22)617–23–73, 425–24–34 e–mail:bemm@bemm.pl

Przedmiot:	SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R2		
Specjalnosc:	ELEKTRYCZNA	Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektował inst.elektryczne	mgr inż. Grzegorz Drelich	nr uprawnień: SLK/0605/P00E/04	PODPIS: