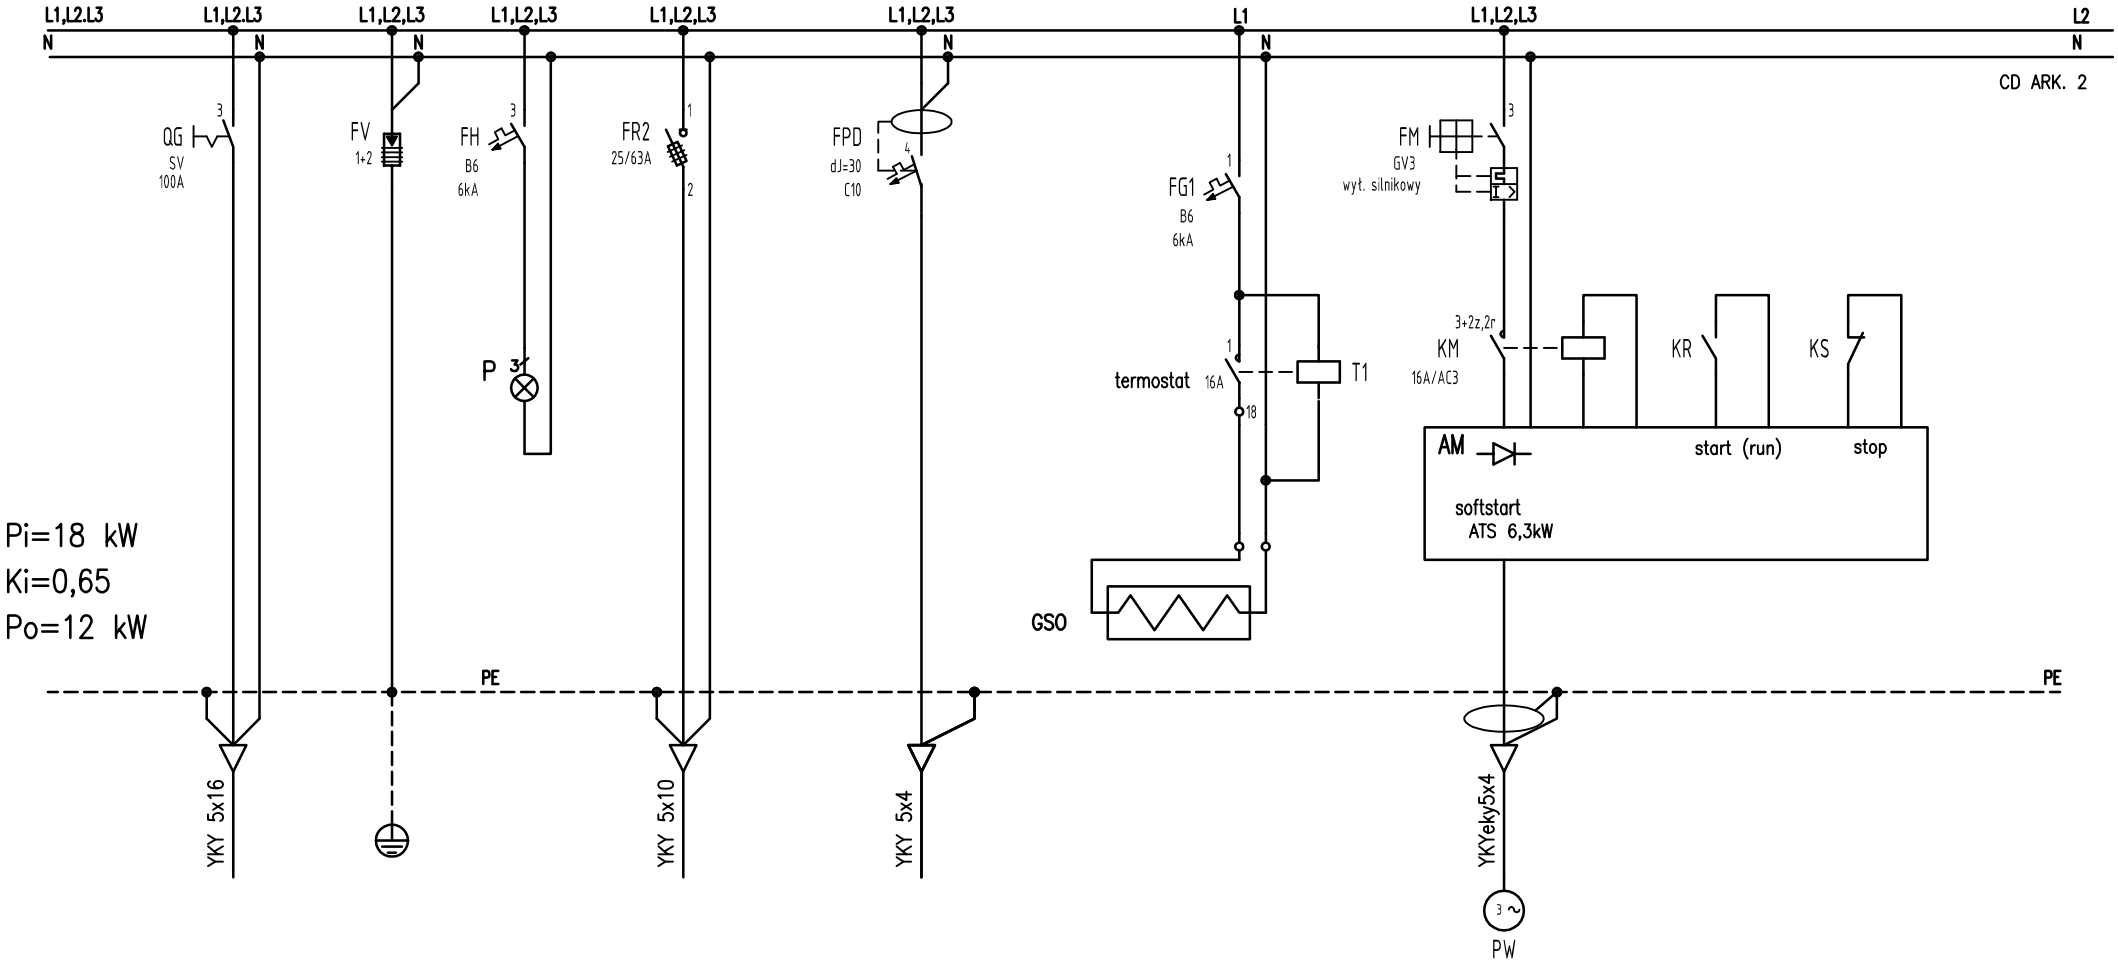

zasilanie z RPi

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu				R1	PP		PW
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochr.przepięciowy	Sygnalizator obecności	Zasilanie rozdzielni	Pompownia wody	Grzałka szafki sterowniczej	Pompa wody zraszaczy
Pomieszczenie	zasilanie z SP	typu 1+2	napięcia zasilającego	gniazd R1	deszczowej	30W 230V IP54	w studni
Moc zainst.				max 9 kW	max 4,0 kW	max 30W	4–5 kW

GMINA GRÓJEC
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47
05–600 GRÓJEC

Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Adres: 05–600 GRÓJEC, UL. LASKOWA DZIAŁKA NR 275

RYSUNEK NR E–6 ARKUSZ 1/3

Pracownia wiodąca:

BeMM ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul.Tamka 38 m.802a, 00–355 Warszawa
tel./fax: (22)617–23–73, 425–24–34 e–mail:bemm@bemm.pl

Przedmiot: SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R1
Specjalnosc: ELEKTRYCZNA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował inst.elektryczne: mgr inż. Grzegorz Drelich
nr uprawnień: SLK/0605/P00E/04
PODPIS: